


Návod na obsluhu

G_605

Špeciálny vykurovací kotol pre naftový/plynový pretlakový horák

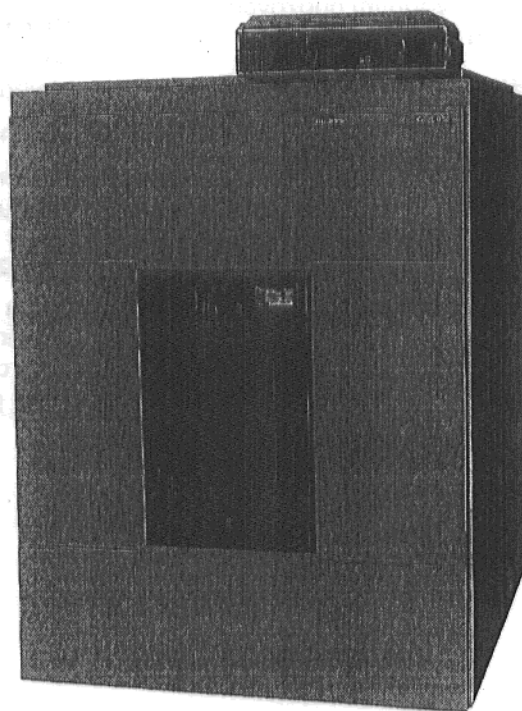

GE 605

Prosíme uschovať!



Bezpečnostné pokyny

Pri zápachu plynu:

1. **Žiadny otvorený oheň! Nefajčiť!**
2. **Zamedziť vzniku iskier! Nepoužívať žiadne elektrické vypínače, ani telefón, ani zástrčky, ani zvonec!**
3. **Uzavrieť hlavný uzáver prívodu plynu!**
4. **Otvoriť obloky a dvere!**
5. **Varovať obyvateľov domu a opustiť budovu!**
6. **Mimo budovy telefonicky upovedomiť zásobovací plynárenský podnik alebo odbornú firmu pre vykurovacie zariadenia!**

V iných nebezpečných situáciách okamžite uzavrieť hlavný uzáver prívodu paliva a zariadenie uviesť do bezprúdového stavu, napr. vypnutím núdzového vypínača vykurovania pred kotolňou.

Ak sa ako palivo používa nafta, je prevádzkovateľ povinný pri zistení unikania nafty nechať netesnosť okamžite odstrániť odborníkom!

Miestnosť inštalovania/kotolňa

Otvory pre prívod a odvod vzduchu sa nesmú zmenšiť alebo zatvoriť.

Zápalné materiály alebo tekutiny sa nesmú skladovať alebo používať v blízkosti vykurovacieho kotla.

Aby sa zabránilo poškodeniu kotla, treba zamedziť znečisteniu spaľovacieho vzduchu halogénovými uhl'ovodíkmi (ktoré sa nachádzajú napr. v sprejoch, riedidlách a čistiacich prostriedkoch, farbách, lepidlách) a takisto zamedziť silnej prašnosti. Miestnosť pre inštaláciu vykurovacieho kotla musí byť dobre vetraná a zabezpečená tak, aby v nej teplota nikdy neklesla pod bod mrazu.

Práce na vykurovacom zariadení

Montáž, prípoj paliva a pripojenie odvodu plyných spalín, prvé uvedenie do prevádzky, napojenie na el. sieť, ako aj údržbu a udržiavanie v prevádzkyschopnom stave, smie prevádzať len odborná firma. Práce na prvkoch s prietokom plynu smie prevádzať len koncesovaná odborná firma.

Čistenie a údržbu treba prevádzať raz do roka! Pritom sa musí preskúšať, či celé zariadenie pracuje bezchybne.

Zistené závady treba obratom odstrániť.

Odporúčame uzavretie zmluvy o údržbe s odbornou firmou.

Oboznámenie s funkciou a obsluhou

Firma prevádzajúca inštaláciu zariadenia musí prevádzkovateľa oboznámiť s funkciou a obsluhou vykurovacieho zariadenia a musí mu odovzdať technické podklady.

G_605 s regulačným prístrojom HS 3320/21

Uvedenie do prevádzky

Preskúšať hladinu vody v zariadení

- Pri otvorených zariadeniach sa ručička manometra musí zhodovať s červenou značkou.
- Pri uzavretých zariadeniach musí ručička manometra stáť vnútri zeleného značenia.
- V prípade potreby doplniť vodu a celé zariadenie odvzdušniť.

Pri strate vody počas prevádzky vodu len pomaly dopĺňať a celé zariadenie odvzdušniť. Pri častejšom výskyte strát vody zistiť ich príčinu a závalu nechať okamžite odstrániť.

Uvedenie horáka do prevádzky

- Skrutku priehľadného krytu regulačného prístroja pootočiť napr. mincou tak, aby sa drážka v hlave skrutky nachádzala vo vodorovnej polohe (Obr. 1). Priehľadný kryt odobrať smerom dopredu.
- Prepínač Prevádzka (Obr. 2) nastaviť do polohy I (ZAP).
- Otvoriť kohút prívodu paliva.
- Regulátor teploty kotlovej vody (Obr. 2) nastaviť na želanú teplotu. Pri regulácii "Ecomatic" nastaviť na "AUT".
- Priehľadný kryt opäť nasadiť.

Pre reguláciu kotla a vykurovacieho okruhu viď osobitný návod na obsluhu.

Ak horák nenaskočí:

- Ak svieti signálka na regulačnom prístroji (Obr. 3), stlačte tlačidlo negovania poruchy na automate pre riadenie spaľovania horáka.
- Ak horák nenaskočí ani po niekoľkonásobnom stlačení tlačidla negovania poruchy, musí poruchu odstrániť koncesovaná odborná firma.


Palivá

Zemný plyn, skvapalnený plyn, mestský plyn.
Vykurovací nafta.


Odstavenie z prevádzky

- Skrutku priehľadného krytu regulačného prístroja pootočiť napr. mincou tak, aby sa drážka v hlave skrutky nachádzala vo vodorovnej polohe (Obr. 1). Priehľadný kryt odobrať smerom dopredu.
- Prepínač Prevádzka (Obr. 2) nastaviť do polohy 0 (VYP).
- Priehľadný kryt opäť nasadiť.
- Uzavrieť kohút prívodu paliva.


Ak sa počas zimných mesiacov vykurovacie zariadenie nebude prevádzkovať, treba vykurovaciu vodu zo zariadenia vypustiť (nebezpečie zamrznutia).

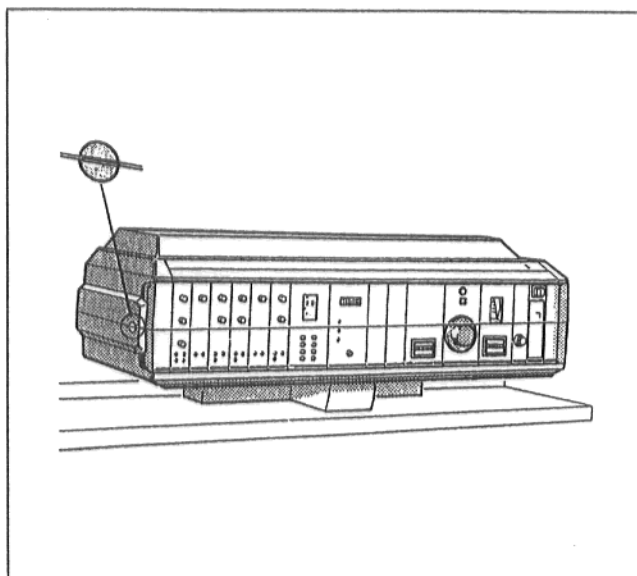

Obr. 1

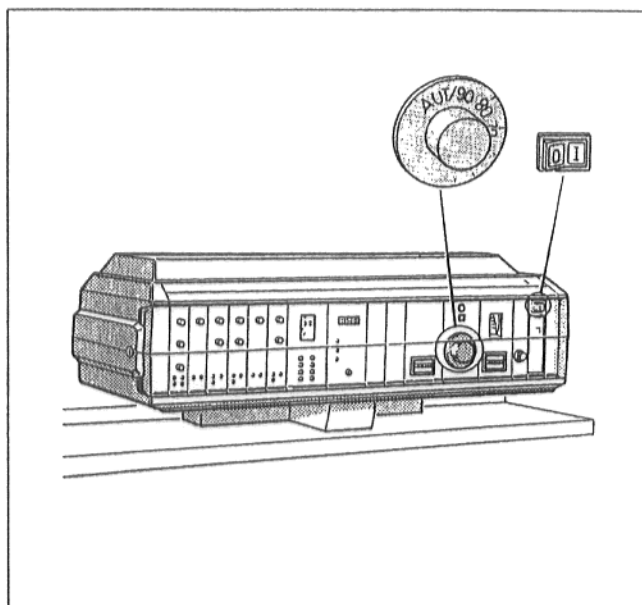

Obr. 2

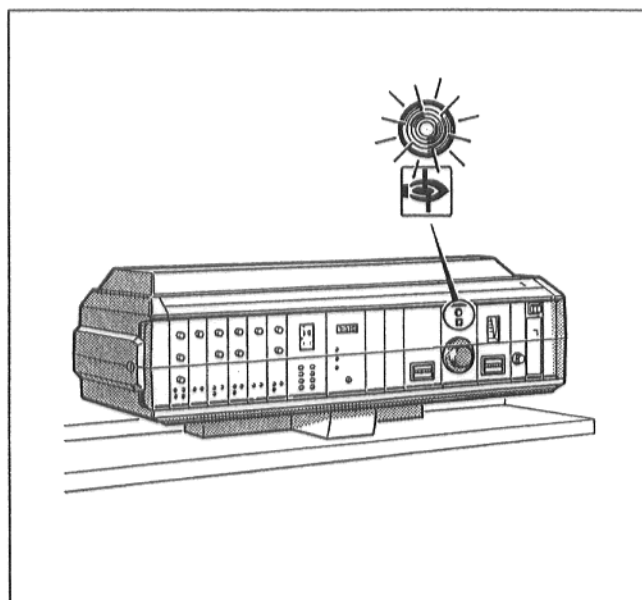

Obr. 3

